




THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.  
Na vartičke 14  
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: ++421/45/601 6080, 601 6081  
fax: ++421/45/671 6244, 672 2844  
e-mail: obchod @ thermosolar. sk

## ODVZDUŠŇOVACÍ SÚBOR obj. číslo S4114

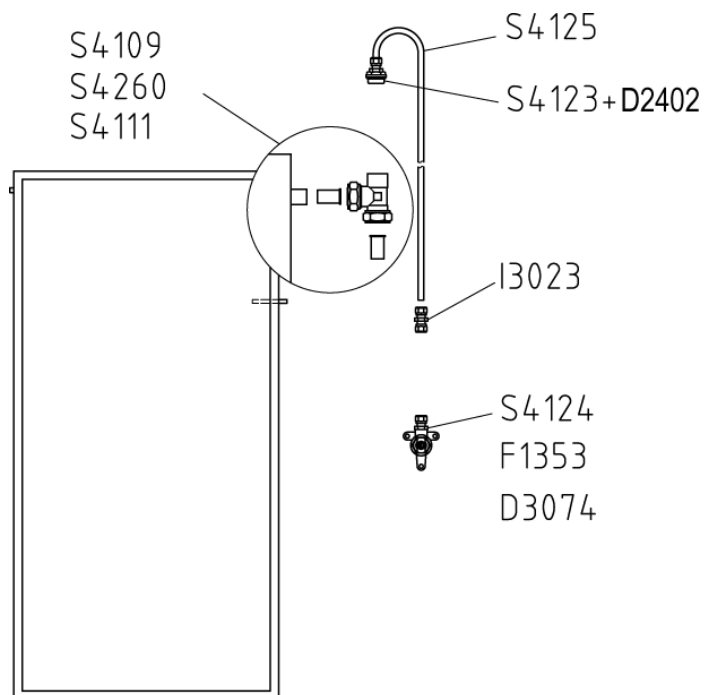


### Obsahuje:

Názov	Počet ks	Obj. číslo
Odvzdušňovacia prípojka $\varnothing 6 \times 1/2''$	1	S4123
Odvzdušňovacia rúrka $\varnothing 6$ , l=1000	1	S4125
Koleno nástenné $\varnothing 6 \times 1/2''$	1	S4124
Krúžok O $\varnothing 17,86 \times 2,62$	1	D2402
Zoskrutkovanie priame $\varnothing 6$	1	I3023
Skrutka	3	F1353
Rozperka $\varnothing 6$	3	D3074



THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.  
Na vartičke 14  
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: ++421/45/601 6080, 601 6081  
fax: ++421/45/671 6244, 672 2844  
e-mail: obchod @ thermosolar. sk

## ODVZDUŠŇOVACÍ SÚBOR obj. číslo S4114

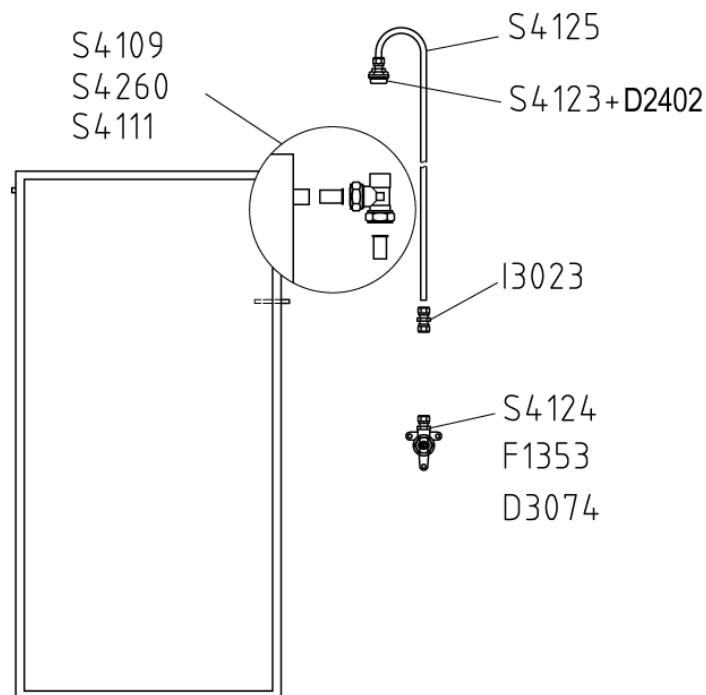

### Obsahuje:

Názov	Počet ks	Obj. číslo
Odvzdušňovacia prípojka $\varnothing 6 \times 1/2''$	1	S4123
Odvzdušňovacia rúrka $\varnothing 6$ , l=1000	1	S4125
Koleno nástenné $\varnothing 6 \times 1/2''$	1	S4124
Krúžok O $\varnothing 17,86 \times 2,62$	1	D2402
Zoskrutkovanie priame $\varnothing 6$	1	I3023
Skrutka	3	F1353
Rozperka $\varnothing 6$	3	D3074



THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.  
Na vartičke 14  
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: ++421/45/601 6080, 601 6081  
fax: ++421/45/671 6244, 672 2844  
e-mail: obchod @ thermosolar. sk

## PRÍLOHA K ODVZDUŠŇOVACIEMU SÚBORU

Odvzdušňovací súbor, obj. č. S4114 sa používa ako doplnok k základným montážnym súborom S4109 (pre TS 250), S4260 (pre TS 400) a S4111 (pre TS 300, TS310, TS 330). Umožňuje viesť odvzdušňovaciu kapiláru pod strechu na dobre prístupné miesto v dome, napr. až do pivnice a je ukončené ručným odvzdušňovacím ventilom.



THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.  
Na vartičke 14  
965 01 Žiar nad Hronom  
tel.: ++421/45/601 6080, 601 6081  
fax: ++421/45/671 6244, 672 2844  
e-mail: obchod @ thermosolar. sk

## PRÍLOHA K ODVZDUŠŇOVACIEMU SÚBORU

Odvzdušňovací súbor, obj. č. S4114 sa používa ako doplnok k základným montážnym súborom S4109 (pre TS 250)), S4260 (pre TS 400) a S4111 (pre TS 300, TS 310, TS 330). Umožňuje viesť odvzdušňovaciu kapiláru pod strechu na dobre prístupné miesto v dome, napr. až do pivnice a je ukončené ručným odvzdušňovacím ventilom.